


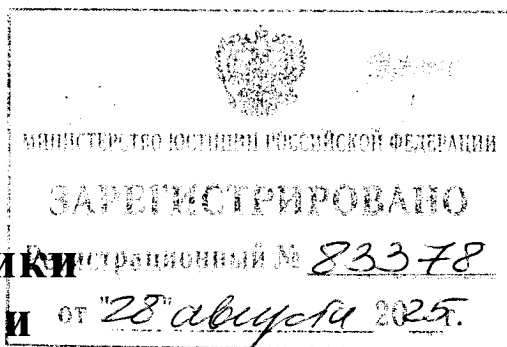

**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

21 июля 2025г.

№ 793

Москва

О внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 12 июля 2018 г. № 548

В соответствии с пунктом 3 статьи 4, статьями 6 и 20, абзацем четвертым пункта 2 статьи 21, абзацами первым, третьим, четвертым пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», подпунктом 4.2.14²¹ пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, подпунктом «а», абзацами первым, вторым подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», абзацем третьим подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

Пункт 56 требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики

и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 12 июля 2018 г. № 548¹, дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии функции автоматического ограничения тока ротора генератора, реализованной в автоматических регуляторах возбуждения и (или) устройствах защиты от перегрузки обмотки ротора, не допускается разгрузка оперативным персоналом электростанций генерирующего оборудования по реактивной мощности по факту срабатывания сигнализации перегрузки обмотки ротора до начала разгрузки генерирующего оборудования действием указанной функции, за исключением случаев, когда такая функция выведена из работы или неработоспособна.».

Министр



С.Е. Цивилев

¹ Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2018 г., регистрационный № 51938, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 99 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2019 г., регистрационный № 54038), от 4 октября 2022 г. № 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный № 71384) и от 9 декабря 2024 г. № 2398 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный № 80837).