




СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

16 марта 2016 г.

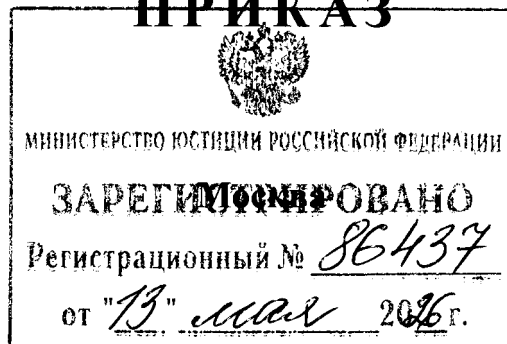

№ 35

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в зданиях и сооружениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве

В соответствии с абзацем вторым статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях и сооружениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве.

2. Признать утратившими силу:

приказ Следственного комитета Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 51 «О мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33872);

приказ Следственного комитета Российской Федерации от 18 января 2016 г. № 5 «О внесении изменений в приказ Следственного комитета Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 51 «О мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях» и в Инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях


центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях, утвержденную этим приказом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2016 г., регистрационный № 42277).

3. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал юстиции
Российской Федерации

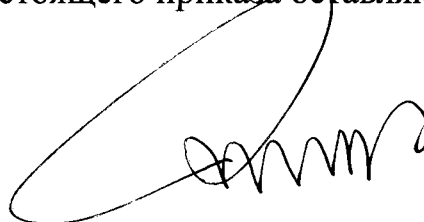

А.И. Бастрыкин

УТВЕРЖДЕНА

приказом
Следственного комитета
Российской Федерации
от 16 марта 2016 № 35

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в зданиях и сооружениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания зданий и сооружений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в г. Москве (за исключением Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации) (далее – Следственный комитет, Объекты защиты (если не указано иное), Инструкция) по адресам:

Технический пер., д. 2;
Технический пер., д. 2, стр. 1;
Технический пер., д. 2, стр. 2;
Технический пер., д. 2, стр. 3;
ул. Строителей, д. 8, корп. 2;
1-й Басманный пер., д. 8;
ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А;
ул. Щербаковская, д. 41;
ул. Садовая-Триумфальная, д. 14;
ул. Рождественка, д. 27, стр. 1;
ул. Рождественка, д. 29, стр. 2;

и действий сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников центрального аппарата Следственного комитета (в том числе командированных и прикомандированных) (далее – работники) при пожаре на Объектах защиты.

2. Требования, определяемые Инструкцией, обязательны для исполнения всеми работниками.

3. Работники допускаются к работе на Объекты защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа¹.

¹ Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

II. Порядок содержания Объектов защиты, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, путей доступа подразделений пожарной охраны на Объекты защиты

4. На Объектах защиты, на которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре².

5. На Объектах защиты запрещается:

курить в служебных помещениях³ (рабочих местах и рабочих зонах) и на прилегающей территории⁴;

использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ) и горючих жидкостей (далее – ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами (далее – ГГ), товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности⁵;

располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы⁶;

устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности⁷;

снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации⁸;

проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим

² Пункт 5 Правил противопожарного режима.

³ Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ).

⁴ Пункт 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

⁵ Подпункт «б» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁶ Подпункт «в» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁷ Подпункт «г» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁸ Подпункт «д» пункта 16 Правил противопожарного режима.

средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)⁹;

проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)¹⁰;

устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов¹¹;

размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров¹²;

эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности¹³;

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности¹⁴.

6. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и другое) и сжигания отходов и тары¹⁵.

7. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы¹⁶. Не допускается сжигать

⁹ Подпункт «е» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁰ Подпункт «з» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹¹ Подпункт «к» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹² Подпункт «м» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹³ Подпункт «н» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁴ Подпункт «о» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁵ Пункт 65 Правил противопожарного режима.

¹⁶ Пункт 67 Правил противопожарной режима.

отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от Объектов защиты¹⁷.

8. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей¹⁸.

9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)¹⁹.

10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается²⁰:

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямках, блокировать люки на балконах;

устраивать в тамбурах выходов Объектов защиты сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

¹⁷ Абзац третий пункта 73 Правил противопожарного режима.

¹⁸ Абзац второй пункта 18 Правил противопожарного режима.

¹⁹ Пункты 23, 36 Правил противопожарного режима.

²⁰ Пункт 27 Правил противопожарного режима.

изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

11. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением Объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа²¹.

Для Объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником) подразделения государственного органа или учреждения, выполняющими функции государственной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, с которыми Следственным комитетом заключен государственный контракт на охрану Объектов защиты (далее – подразделения охраны), осуществляющим круглосуточную охрану²².

12. Руководитель подразделения (руководители подразделений) центрального аппарата Следственного комитета (лицо, исполняющее его обязанности) либо лицо, назначенное им ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности, а также сотрудники подразделения охраны на Объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения (закрепленные за данным подразделением центрального аппарата Следственного комитета и (или) находящиеся в фактическом пользовании) для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара²³.

В случае необходимости при возникновении на Объекте защиты пожара в нерабочее время сотрудник подразделения охраны (в соответствии со своей служебной инструкцией) принимает решение о вскрытии помещения, в котором произошла пожароопасная ситуация (пожар). О причинах произведенного вскрытия помещения сообщается дежурному сотруднику отделения дежурной службы отдела дежурной службы и вооружения управления собственной безопасности Следственного комитета (далее – дежурный сотрудник отделения дежурной службы).

13. Лица, назначенные ответственными за обеспечение мер пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации

²¹ Абзац первый пункта 26 Правил противопожарного режима.

²² Абзац второй пункта 26 Правил противопожарного режима.

²³ Абзац третий пункта 26 Правил противопожарного режима.

(за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивают геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности²⁴.

14. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находятся дежурный сотрудник (дежурные сотрудники) отделения дежурной службы, сотрудники подразделения охраны, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации²⁵.

15. При эксплуатации системы электроснабжения запрещается²⁶:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

²⁴ Пункт 28 Правил противопожарного режима.

²⁵ Абзац первый пункта 32 Правил противопожарного режима.

²⁶ Пункт 35 Правил противопожарного режима.

прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

16. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)²⁷.

17. Дороги, подъезды и проходы к Объектам защиты должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда, к ним должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей²⁸.

18. Запрещается стоянка автотранспорта (в том числе служебных автомобилей и личных автомобилей работников) на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники²⁹.

19. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре³⁰.

20. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской³¹.

21. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей³².

22. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения³³.

²⁷ Абзац второй пункта 14 Правил противопожарного режима.

²⁸ Пункт 71 Правил противопожарного режима.

²⁹ Пункт 49 Правил противопожарного режима.

³⁰ Абзац первый пункта 37 Правил противопожарного режима.

³¹ Абзац третий пункта 37 Правил противопожарного режима.

³² Абзац четвертый пункта 37 Правил противопожарного режима.

³³ Абзац второй пункта 37 Правил противопожарного режима.

23. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на Объектах защиты, должны надежно крепиться к полу³⁴.

24. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается³⁵:

оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

25. На Объектах защиты обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ³⁶.

26. Не допускается оставлять на Объектах защиты тару с ЛВЖ и ГЖ после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте ЛВЖ и ГЖ должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под ЛВЖ и ГЖ следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений³⁷.

В случае необходимости временное хранение емкостей с ЛВЖ, ГЖ и ГГ должно быть организовано в соответствии с требованиями пунктов 36 – 45 Инструкции.

27. Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофилтрах, сухих филтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)³⁸.

Запрещается выполнять работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к загораниям и пожарам.

28. На Объектах защиты обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного сотрудника отделения дежурной службы, сотрудника подразделения охраны и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека

³⁴ Пункт 31 Правил противопожарного режима.

³⁵ Пункт 41 Правил противопожарного режима.

³⁶ Абзац первый пункта 13 Правил противопожарного режима.

³⁷ Абзац третий пункта 371 Правил противопожарного режима.

³⁸ Пункт 44 Правил противопожарного режима.

от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного сотрудника отделения дежурной службы, сотрудника подразделения охраны³⁹.

III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

29. При эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ не допускается применение веществ и материалов с неисследованными показателями их пожарной опасности, токсичности, дымообразующей способности и (или) не имеющих сертификатов.

30. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратура (электрооборудование) должны отключаться работником, который фактически использовал (эксплуатировал) данное оборудование и (или) работником, которым была обнаружена неисправность в электросетях, электроаппаратуре (электрооборудовании), до приведения их в пожаробезопасное состояние, которое обеспечивается (по факту уведомления о неисправности) подразделением центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы материально-технического обеспечения или иным подразделением центрального аппарата Следственного комитета, за которым закреплена электроаппаратура (электрооборудование).

31. Электродвигатели, светильники, электропроводки, кабельные линии и распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли.

32. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

33. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя⁴⁰.

34. Для мойки и дезинфекции оборудования и инструментов применяются негорючие моющие средства.

³⁹ Пункт 6 Правил противопожарного режима.

⁴⁰ Пункт 121 Правил противопожарного режима.

35. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной безопасности⁴¹.

IV. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и материалов

36. Хранить на Объектах защиты вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (в том числе способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом)⁴².

37. Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия⁴³.

38. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других ГЖ), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов⁴⁴.

39. Количество хранящихся на рабочих местах ГЖ и ЛВЖ не должно превышать сменную потребность⁴⁵.

40. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом⁴⁶.

41. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами; при перемещении баллонов с кислородом вручную не разрешается брать за клапаны⁴⁷.

42. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из помещения в безопасное место⁴⁸.

43. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону⁴⁹.

⁴¹ Пункт 123 Правил противопожарного режима.

⁴² Пункт 286 Правил противопожарного режима.

⁴³ Пункт 287 Правил противопожарного режима.

⁴⁴ Пункт 292 Правил противопожарного режима.

⁴⁵ Абзац второй пункта 289 Правил противопожарного режима.

⁴⁶ Подпункт «в» пункта 299 Правил противопожарного режима.

⁴⁷ Подпункт «д» пункта 299 Правил противопожарного режима.

⁴⁸ Подпункт «ж» пункта 299 Правил противопожарного режима.

⁴⁹ Подпункт «и» пункта 299 Правил противопожарного режима.

44. Газовые баллоны располагаются вне Объектов защиты (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»⁵⁰.

45. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

V. Применение открытого огня, проведение огневых или иных пожароопасных работ на Объектах защиты

46. На Объектах защиты запрещается пользоваться открытым огнем⁵¹.

47. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ⁵².

48. При проведении огневых работ необходимо⁵³:

перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ;

обеспечить место проведения огневых работ не менее, чем двумя огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

49. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые,

⁵⁰ Пункт 40(1) Правил противопожарного режима.

⁵¹ Пункт 66 Правил противопожарного режима.

⁵² Абзац первый пункта 372 Правил противопожарного режима.

⁵³ Пункт 354 Правил противопожарного режима.

технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами⁵⁴.

50. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов⁵⁵.

51. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой⁵⁶.

52. Место для проведения сварочных и резательных работ на Объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала⁵⁷.

53. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от ГЖ и ГГ, а в паяльных лампах давление полностью стравливать⁵⁸.

54. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места)⁵⁹.

55. К огневым работам допускаются только работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности⁶⁰.

VI. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды, ветоши

56. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ обтирочный материал (в том числе ветошь, бумага) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов⁶¹.

57. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением ЛВЖ и ГЖ производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования⁶².

58. Запрещается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию⁶³.

⁵⁴ Абзац первый пункта 356 Правил противопожарного режима.

⁵⁵ Абзац второй пункта 356 Правил противопожарного режима.

⁵⁶ Пункт 357 Правил противопожарного режима.

⁵⁷ Пункт 358 Правил противопожарного режима.

⁵⁸ Абзац второй пункта 360 Правил противопожарного режима.

⁵⁹ Абзац второй пункта 360 Правил противопожарного режима.

⁶⁰ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

⁶¹ Абзац второй пункта 19 Правил противопожарного режима.

⁶² Абзац третий пункта 19 Правил противопожарного режима.

⁶³ Абзац второй пункта 45 Правил противопожарного режима.

VII. Порядок использования первичных средств пожаротушения

59. Первичные средства пожаротушения (огнетушители), используемые на Объектах защиты, должны быть исправны, должно быть обеспечено их необходимое количество, а также обеспечено соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁶⁴.

60. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на полу в специальных коробах или на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

61. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и ГГ применяются порошковые огнетушители.

62. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют порошковые и углекислотные огнетушители.

63. Правила применения первичных средств пожаротушения:

поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

сорвать пломбу;

выдернуть чеку за кольцо;

нажать рычаг на корпусе;

путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

VIII. Порядок выполнения требований пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета

64. Общее руководство деятельностью подразделений центрального аппарата Следственного комитета по обеспечению пожарной безопасности осуществляет руководитель подразделения центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы обеспечения пожарной безопасности (противопожарного режима) (лицо, исполняющее его обязанности).

65. В подразделениях центрального аппарата Следственного комитета ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Объектах защиты возложена на руководителей подразделений центрального аппарата Следственного комитета (лиц, исполняющих их обязанности).

66. Руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета (лица, исполняющие их обязанности) несут ответственность в вверенном подразделении за организацию и своевременность обучения работников мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в специализированной организации по направлению

⁶⁴ Абзац первый пункта 60 Правил противопожарного режима.

пожарной безопасности, в том числе по программам противопожарного инструктажа⁶⁵.

67. Руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета (лица, исполняющие их обязанности) обязаны:

осуществлять контроль соблюдения Инструкции в вверенном подразделении;

назначить (с учетом принципа взаимозаменяемости) из числа подчиненных сотрудников лиц, ответственных за обеспечение мер пожарной безопасности в вверенном подразделении (с учетом особенностей его размещения на нескольких Объектах защиты)⁶⁶;

обеспечить проведение в вверенном подразделении противопожарных инструктажей⁶⁷;

обеспечить выполнение в вверенном подразделении требований о запрете курения на Объектах защиты;

два раза в год (февраль и август) информировать подразделение центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы обеспечения пожарной безопасности (противопожарного режима) в центральном аппарате Следственного комитета, о проводимых в вверенном подразделении мероприятиях пожарной безопасности (в том числе проведении противопожарных инструктажей) в форме письменного обращения;

выполнять требования пожарной безопасности для работников, предусмотренные пунктом 69 Инструкции.

68. Руководитель подразделения центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы обеспечения пожарной безопасности (противопожарного режима) и материально-технического обеспечения в центральном аппарате Следственного комитета (лицо, исполняющее его обязанности), обязан:

назначить (с учетом принципа взаимозаменяемости) из числа подчиненных сотрудников лиц, ответственных за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета⁶⁸;

обеспечить пожарную безопасность на Объектах защиты;

обеспечить выполнение в вверенном подразделении требований о запрете курения на Объектах защиты;

обеспечить размещение на Объектах защиты планов эвакуации людей в случае пожара⁶⁹;

⁶⁵ Абзац третий пункта 3 Правил противопожарного режима.

⁶⁶ Пункт 4 Правил противопожарного режима.

⁶⁷ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

⁶⁸ Пункт 4 Правил противопожарного режима.

⁶⁹ Пункт 5 Правил противопожарного режима.

обеспечить содержание Объектов защиты в надлежащем санитарно-техническом состоянии, соответствующем требованиям пожарной безопасности;

обеспечить на Объектах защиты организацию работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (обеспечить их исправное состояние)⁷⁰;

обеспечить проведение мероприятий по выполнению предписаний, постановлений и иных актов государственного пожарного надзора в части, касающейся содержания и эксплуатации Объектов защиты (в том числе ремонтных и строительных работ);

обеспечить Объекты защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также контроль соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁷¹;

обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей на Объектах защиты⁷²;

обеспечить в вверенном подразделении проведение противопожарных инструктажей, а также при необходимости – с отдельными работниками⁷³;

выполнять требования пожарной безопасности для работников, предусмотренные пунктом 69 Инструкции.

69. Работники обязаны:

пройти противопожарный инструктаж⁷⁴;

соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и Инструкцией;

бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию;

знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания (Объекта защиты), на котором они размещены, а также свои действия при пожаре;

незамедлительно сообщать непосредственному руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) о нарушениях требований пожарной безопасности;

знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

выполнять требования пожарной безопасности на своем рабочем месте (в том числе при пользовании оргтехникой, электроприборами);

⁷⁰ Абзац первый пункта 54 Правил противопожарного режима.

⁷¹ Пункт 60 Правил противопожарного режима.

⁷² Пункт 9 Правил противопожарного режима.

⁷³ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

⁷⁴ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

знать место сбора при эвакуации людей из Объекта защиты при пожаре.

IX. Порядок действий работников при пожаре на Объектах защиты

70. Руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета (лица, исполняющие их обязанности) при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) или при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на Объектах защиты (получении информации или сигнала о пожаре на Объекте защиты), на котором размещено вверенное подразделение, обязаны:

сообщить лицу, ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, о пожаре, уточнить у дежурного сотрудника отделения дежурной службы информацию о пожаре на Объекте защиты и вызове подразделения пожарной охраны, при необходимости сообщить о пожаре по телефону вызова оперативных служб;

оповестить работников о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место, а при условии отсутствия угрозы своей жизни и здоровью, принять меры по тушению пожара в начальной стадии⁷⁵;

прекратить все работы в вверенном подразделении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

проверить в месте сбора после эвакуации наличие работников вверенного подразделения, сообщить о результатах эвакуации лицу, ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, и (или) дежурному сотруднику отделения дежурной службы.

71. Работники, осуществляющие соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) или при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на Объектах защиты (при получении информации или сигнала о пожаре на Объекте защиты) обязаны:

связаться с сотрудниками подразделения охраны;

осмотреть места возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

убедиться в наличии пожара и сообщить об этом по телефону вызова оперативных служб с указанием наименования Объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, своей фамилии

⁷⁵ Абзац третий пункта 2 Правил противопожарного режима.

и должности, а также сообщить о наличии пожара руководителю подразделения центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах защиты (лицу, исполняющему его обязанности), и лицу, ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета;

открыть и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации работников и иных лиц, находящихся на Объекте защиты, открыть все имеющиеся на Объекте защиты двери эвакуационных выходов;

принять участие в эвакуации работников и иных лиц, находящихся на Объекте защиты, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

принять меры по тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы своей жизни и здоровью с использованием для этого имеющихся сил и средств;

встретить подразделение пожарной охраны (в случае необходимости скорую медицинскую помощь) и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;

в отсутствие на Объекте защиты в рабочее время, а также в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные дни лица, ответственного за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, осуществлять общее руководство тушением пожара на Объектах защиты до его прибытия на Объект защиты.

72. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) или при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на Объектах защиты (получении информации или сигнала о пожаре на Объекте защиты) обязаны:

немедленно прекратить работу и доложить о случившемся непосредственному руководителю;

вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 или 112 – с мобильного телефона), сообщив при этом адрес Объекта защиты, наименование Объекта защиты и место возникновения пожара, свои фамилию, имя, отчество, номер телефона и должность;

нажать кнопку ручного пожарного извещателя (при наличии);

выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, команды от непосредственного руководителя либо вышестоящего руководителя, либо лица, ответственного за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, либо дежурного сотрудника отделения дежурной службы;

открыть двери эвакуационных выходов для эвакуации людей;

оповестить окружающих людей;

принять по возможности меры по эвакуации людей;

отключить от электросети имеющиеся в помещении электроприборы, оргтехнику и, покидая помещение, плотно закрыть за собой все окна и двери, не запирая на замок;

по возможности (при наличии допуска) до прибытия на Объект защиты лица, ответственного за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу калориферов (или организовать работу силами работников подрядной организации по техническому обслуживанию инженерных систем Объекта защиты);

по возможности (при наличии допуска) до прибытия на Объект защиты лица, ответственного за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, перекрыть и остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления Объекта защиты (или организовать работу силами работников подрядной организации по техническому обслуживанию инженерных систем Объекта защиты);

принять меры по тушению пожара в начальной стадии имеющимися средствами пожаротушения при условии отсутствия угрозы своей жизни и здоровью;

при общем сигнале опасности покинуть Объект защиты в соответствии с планом эвакуации при пожаре, взяв с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания (маску), по возможности оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из Объекта защиты;

во время пожара не пользоваться лифтами, спускаться нужно только по эвакуационным лестницам;

при необходимости вызвать медицинскую службу;

встретить подразделения пожарной охраны и оказывать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

по прибытию подразделения пожарной охраны необходимо полностью подчиняться ее командам, не заходить обратно в горящее помещение до тех пор, пока руководитель тушения пожара не скажет, что опасность миновала;

сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности людей, о хранящихся на Объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

по прибытии подразделения пожарной охраны информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых

на Объекте защиты веществ, материалов, изделий, а также других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

73. Лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) или при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на Объектах защиты (при получении информации или сигнала о пожаре на Объекте защиты) обязано:

убедиться в вызове пожарной охраны, и при необходимости повторно сообщить о пожаре по телефону вызова оперативных служб;

в случае отсутствия на Объекте защиты при возникновении пожара в максимально короткий срок прибыть на Объект защиты (в том числе в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные дни);

обеспечить взаимодействие с дежурным сотрудником отделения дежурной службы и (или) сотрудником подразделения охраны;

проверить включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости организовать ручное включение систем противопожарной защиты⁷⁶;

организовать спасение работников и иных лиц, находящихся на Объекте защиты (при условии отсутствия угрозы своей жизни и здоровью), с использованием для этого имеющихся сил и средств⁷⁷;

обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить, в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата, 90 градусов Цельсия⁷⁸;

обеспечить перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления Объекта защиты⁷⁹;

организовать прекращение всех работ на Объекте защиты (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара⁸⁰;

⁷⁶ Подпункт «в» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁷⁷ Подпункт «б» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁷⁸ Подпункт «г» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁷⁹ Подпункт «д» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁰ Подпункт «е» пункта 394 Правил противопожарного режима.

обеспечить удаление за пределы опасной зоны всех работников и иных лиц, находящихся на Объекте защиты, не задействованных в тушении пожара⁸¹;

осуществлять общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей Объекта защиты) до прибытия подразделения службы пожарной охраны⁸²;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками и иными лицами, принимающими участие в тушении пожара⁸³;

организовать мероприятия, связанные с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (в том числе в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные дни)⁸⁴;

организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей⁸⁵;

встретить подразделения пожарной охраны и оказывать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара⁸⁶;

информировать по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на Объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара⁸⁷;

сообщить подразделениям охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности людей, о перерабатываемых или хранящихся на Объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах⁸⁸.

74. Лица, ответственные за обеспечение мер пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета, при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) или при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на Объектах защиты, на которых размещено подразделение центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходят службу (получении информации или сигнала о пожаре на Объекте защиты), обязаны:

обеспечить взаимодействие с непосредственным руководителем, лицом, ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности

⁸¹ Подпункт «ж» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸² Подпункт «з» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸³ Подпункт «и» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁴ Подпункт «о» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁵ Подпункт «к» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁶ Подпункт «л» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁷ Подпункт «н» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁸⁸ Подпункт «м» пункта 394 Правил противопожарного режима.

в центральном аппарате Следственного комитета, дежурным сотрудником отделения дежурной службы и (или) сотрудником подразделения охраны;

в случае отсутствия на Объекте защиты при возникновении пожара прибыть на Объект защиты (в том числе в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные дни);

сообщить подразделениям охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности людей, о перерабатываемых или хранящихся на Объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

при условии отсутствия угрозы своей жизни и здоровью принимать меры по ликвидации пожара и его последствий.

Х. Обязанности лиц, ответственных за обеспечение мер пожарной безопасности

75. Лица, ответственные за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета, обязаны:

знать законодательство Российской Федерации по направлению пожарной безопасности;

знать состояние Объектов защиты, планы зданий и прилегающей к ним территории, нормы обеспечения по направлению пожарной безопасности, а также состояние, порядок и правила эксплуатации и ремонта противопожарного оборудования, находящегося на Объектах защиты;

знать количественный состав размещенных на Объектах защиты подразделений центрального аппарата Следственного комитета и занимаемые ими площади;

обеспечить выполнение требований к размещению работников, осуществление мероприятий по оптимизации размещения в части соблюдения мер пожарной безопасности;

осуществлять контроль использования выделенных подразделениям центрального аппарата Следственного комитета помещений в соответствии с функциональным назначением в части соблюдения мер пожарной безопасности;

осуществлять контроль надлежащего использованием помещений сторонними организациями, размещаемыми на Объектах защиты на правах аренды или безвозмездного пользования, в части соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечивать геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания;

проводить противопожарные инструктажи работников (в том числе в подразделении центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходит службу, а также при необходимости – с отдельными работниками);

не реже 1 раза в полугодие организовать взаимодействие с лицами, назначенными ответственными за обеспечение мер пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета, в целях контроля исполнения требований пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета, а также ознакомления указанных лиц с изменениями законодательства Российской Федерации по направлению пожарной безопасности;

осуществлять контроль выполнения требований правил пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета путем проверки проведения противопожарных инструктажей, осмотра помещений, используемых для размещения работников и иных лиц в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета. Результаты проведения контрольных мероприятий оформлять докладной запиской на имя руководителя подразделения центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходит службу (лица, исполняющего его обязанности);

организовать выполнение предписаний, постановлений и иных актов государственного пожарного надзора (в том числе ремонтных работ в части, касающейся вопросов пожарной безопасности Объектов защиты);

организовать эксплуатацию противопожарного оборудования в соответствии с его разрешенным использованием (назначением), требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов Следственного комитета;

осуществлять эксплуатационный контроль и организовать ремонт противопожарного оборудования, выполняемые в целях обеспечения его надлежащего технического состояния;

осуществлять контроль оказания услуг по эксплуатации и содержанию противопожарного оборудования;

обеспечить Объекты защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁸⁹;

определить место сбора при эвакуации людей при пожаре на каждом из Объектов защиты и довести данную информацию до подразделений

⁸⁹ Абзац первый пункта 60 Правил противопожарного режима.

центрального аппарата Следственного комитета путем рассылки информационных писем (с отметкой о регистрации);

проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации людей на Объектах защиты⁹⁰.

76. Лица, ответственные за обеспечение мер пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета, обязаны:

знать количественный состав подразделения центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходят службу, размещенного на Объектах защиты, и занимаемые им площади;

участвовать в размещении работников подразделения центрального аппарата Следственного комитета с учетом специфических требований, предъявляемых к размещению, установленных в том числе соответствующими правовыми актами Следственного комитета, в части соблюдения мер пожарной безопасности;

осуществлять контроль использования выделенных подразделению центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходят службу, помещений в соответствии с функциональным назначением в части соблюдения мер пожарной безопасности;

проводить противопожарные инструктажи с работниками в подразделении центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходят службу;

взаимодействовать с лицами, назначенными ответственными за обеспечение мер пожарной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета;

изучать законодательство Российской Федерации по направлению пожарной безопасности;

не реже 1 раза в полугодие (февраль, август) в адрес подразделения центрального аппарата Следственного комитета, на которое возложены вопросы обеспечения пожарной безопасности (противопожарного режима) в центральном аппарате Следственного комитета, подготавливать отчет о состоянии пожарной безопасности в подразделении центрального аппарата Следственного комитета, в котором проходят службу, и проводимых мероприятиях по данному направлению.

XI. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (рабочего времени)

77. По окончании рабочего дня работниками отключаются от электросети электроприборы на своем рабочем месте, за исключением помещений, указанных в пункте 14 Инструкции.

78. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник (ответственный за пожарную безопасность данного помещения)

⁹⁰ Пункт 9 Правил противопожарного режима.

должен производить внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности должен принять меры по их устранению.

79. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

XII. Обеспечение мер пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

80. Руководитель подразделения центрального аппарата Следственного комитета (лицо, исполняющее его обязанности) или лицо, назначенное им ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности в вверенном подразделении, при проведении мероприятий с участием 50 человек и более, инициатором которого является данное подразделение центрального аппарата Следственного комитета, обеспечивает⁹¹:

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

81. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение⁹².

82. На мероприятиях с массовым пребыванием людей используемые электрические гирлянды и иллюминации должны иметь соответствующие сертификаты соответствия⁹³.

83. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев, повреждение изоляции проводов, искрение) иллюминации или гирлянды должны быть немедленно обесточены работником, ответственным за проведение данного мероприятия⁹⁴.

84. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования⁹⁵.

85. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается⁹⁶:

применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);

⁹¹ Абзацы первый - третий пункта 21 Правил противопожарного режима.

⁹² Абзац четвертый пункта 21 Правил противопожарного режима.

⁹³ Абзац пятый пункта 21 Правил противопожарного режима.

⁹⁴ Абзац шестой пункта 21 Правил противопожарного режима.

⁹⁵ Абзац седьмой пункта 21 Правил противопожарного режима.

⁹⁶ Пункт 22 Правил противопожарного режима.

проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. м на 1 человека.

86. Временные сценические конструкции (помосты, подиумы) должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки. Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы) должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта⁹⁷.

87. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, дым генераторов (дым машин), профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал подрядной организации по техническому обслуживанию инженерных систем здания переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности⁹⁸.

⁹⁷ Пункт 457 Правил противопожарного режима.

⁹⁸ Пункт 458 Правил противопожарного режима.